


高圧ガスを使用されるお客様へのお願い

—— 高圧ガスポンベの返却について ——

使用後のポンベは、必ずガスを残したままで返却して下さい。



ポンベ交換時に、残ガスをあえて抜く必要はありません。
ポンベ内にガスが残っていないと、異物が混入しやすくなり、
内部のサビやガス純度の低下の原因となります。

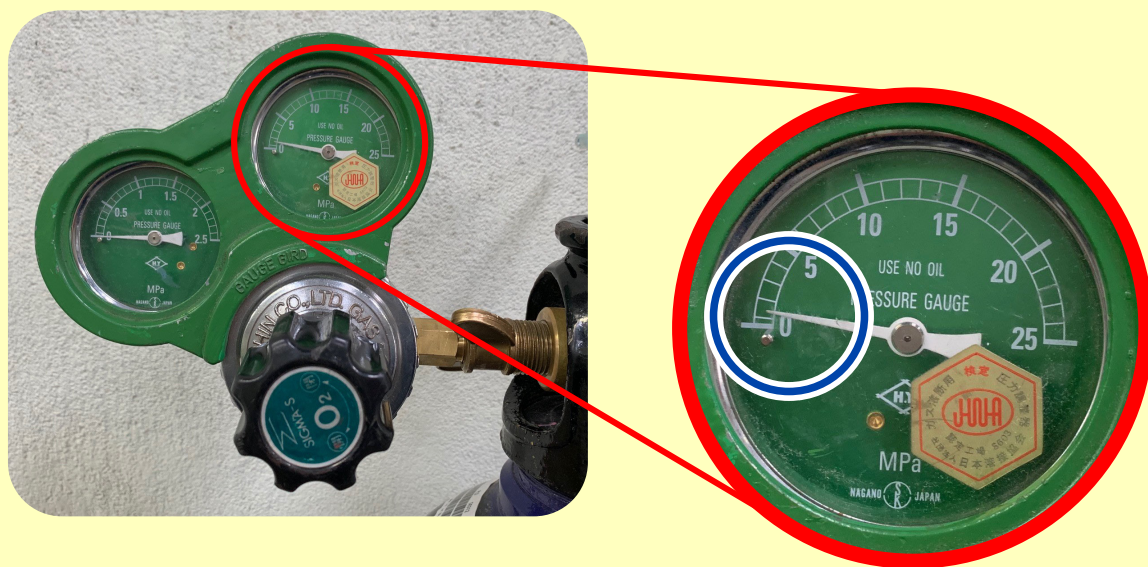

- 残量が2MPaを切ったら、新しいポンベに交換してください。
- ガスが出なくなるまで使い切らないで下さい。



お問合せはコチラ

harada
Gases-Industrial & Medical

株式会社原田商店

愛知県一宮市千秋町加納馬場字高須 5 4 - 1

TEL: (0586)77-1802 FAX: (0586)76-0737

MAIL: info@harada-gases.co.jp